

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 05.03.2021)

ПРОГНОЗ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ
06.00 05.03.2021

ПРОГНОЗ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ
06.00 06.03.2021

ПРОГНОЗ ПОРЫВОВ ВЕТРА
06.00 05.03.2021

ПРОГНОЗ ПОРЫВОВ ВЕТРА
06.00 06.03.2021

Краснодарский край Прогноз по нарушению энергоснабжения

Районов, шт.	44
Жилых домов, шт.	3194587
Населения, чел.	6224536



МО Анапа
56% 196/12
31334/156728

МО Новороссийск
61% 136/21
47931/246266

МО Геленджик
60% 487/10
15553/103523


МО Сочи
57% 389/65
35496/125876

МО Сочи
62% 6357/19
50 362/497 806

- Условные обозначения**
- пожарно-спасательные формирования
 - социально-значимый объект
 - больница
 - количество осадков, мм за 24 ч
 - порывы ветра, м/с
 - пожаровзрывоопасный объект


16:00 04.03.2021
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю
АРМ № 7 Н.С. Скубий
тел. 3220-5507
использовались: АИУС РСЧС

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КОМПЛЕКСУ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОЯВЛЕНИЙ
 НА ТЕРРИТОРИИ МО г. АНАПА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 05.03.2021 г.)

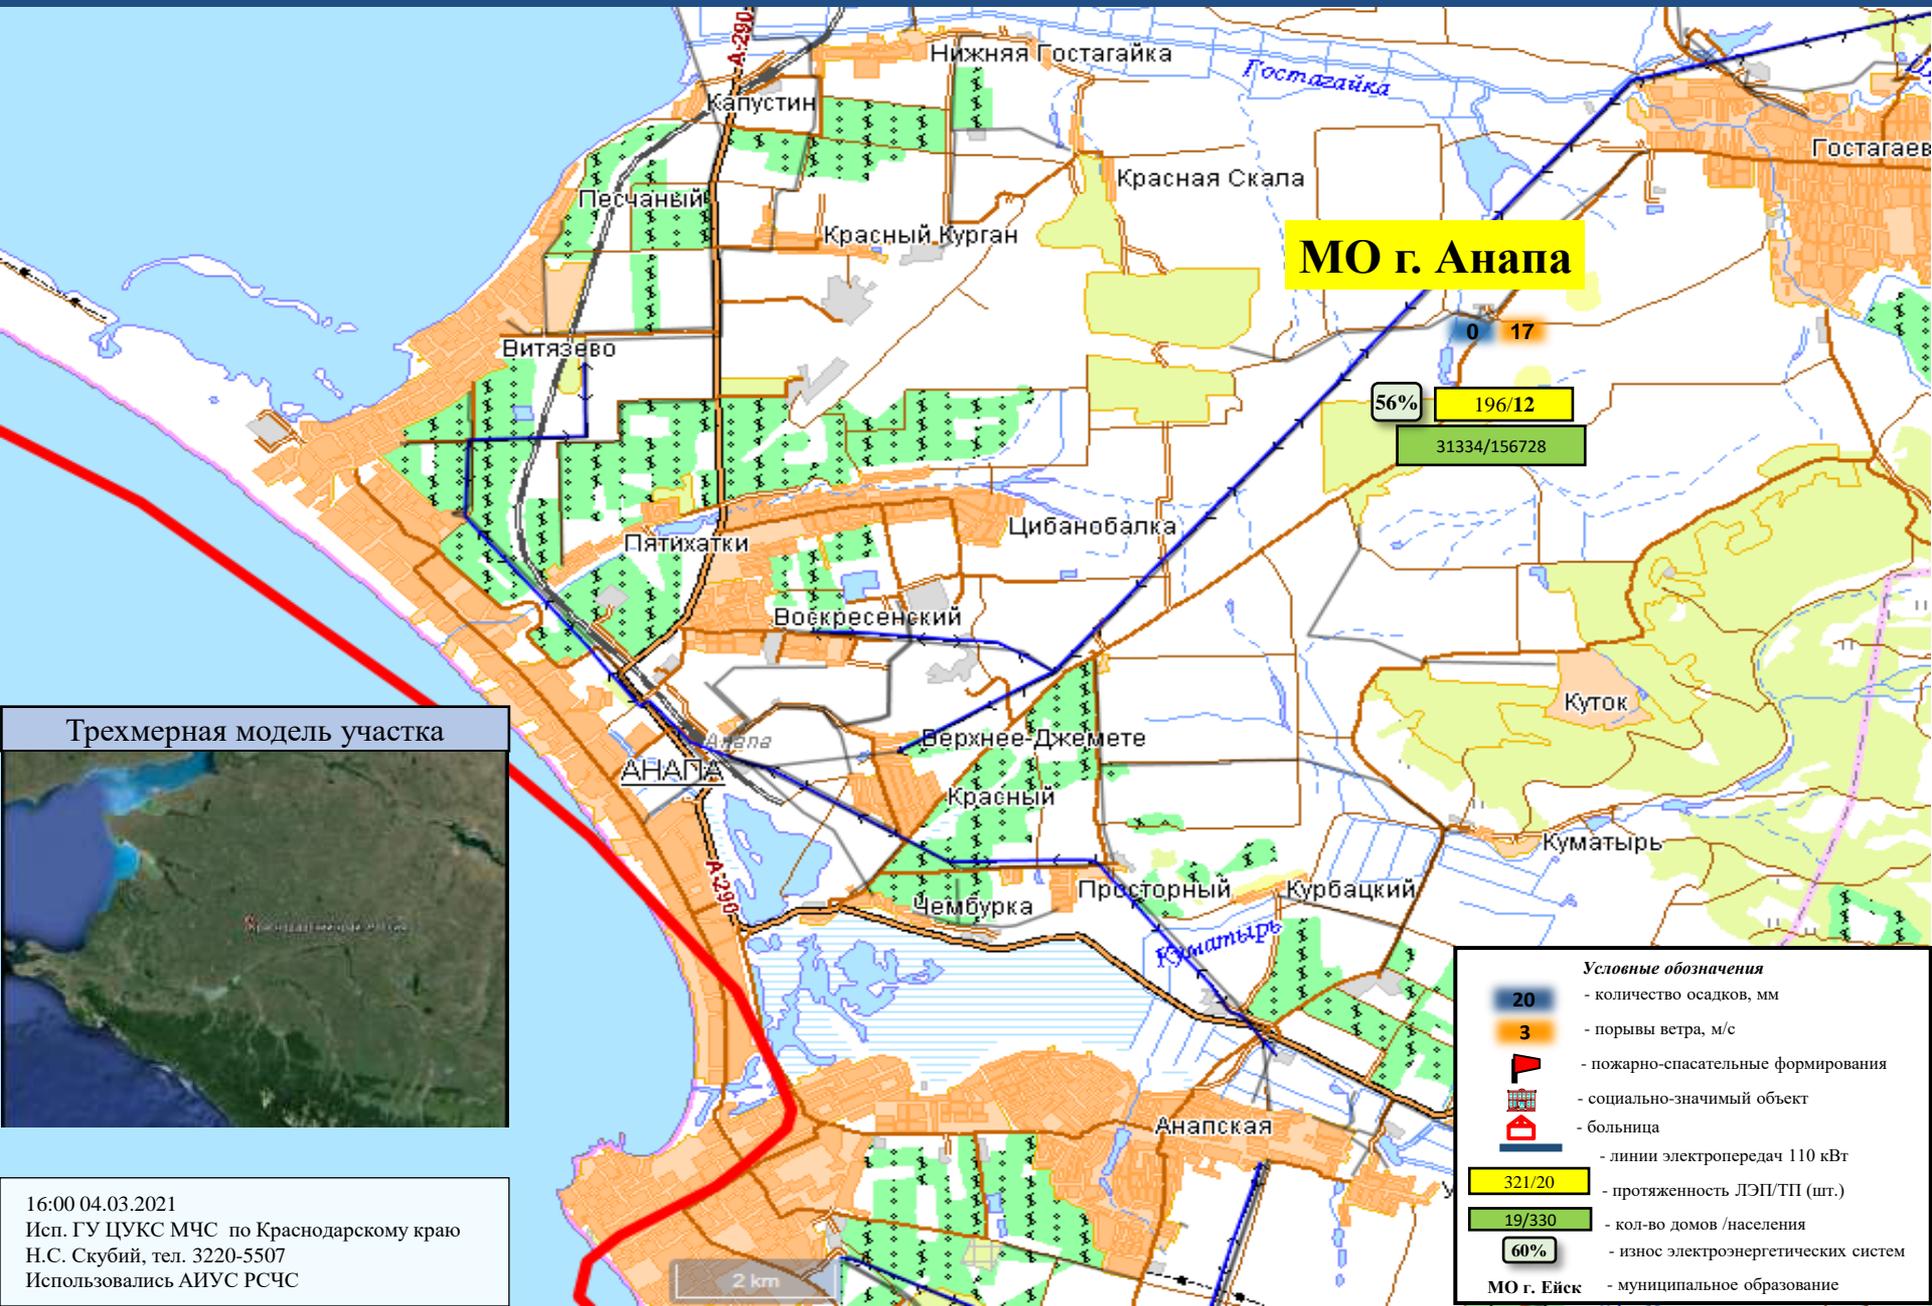

МО г. Анапа

56%
 196/12
 31334/156728

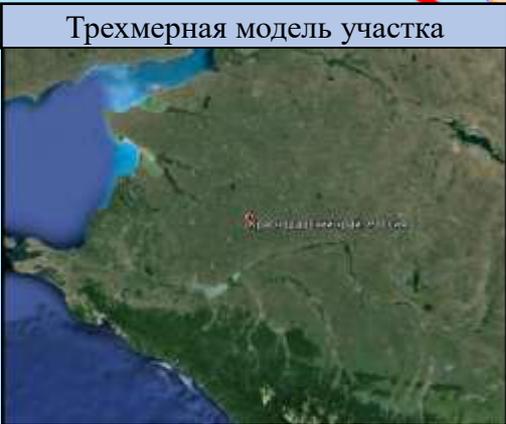


- Условные обозначения**
- 20 - количество осадков, мм
 - 3 - порывы ветра, м/с
 - пожарно-спасательные формирования
 - социально-значимый объект
 - больница
 - линии электропередач 110 кВТ
 - 321/20 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
 - 19/330 - кол-во домов /населения
 - 60% - износ электроэнергетических систем
 - МО г. Ейск** - муниципальное образование

16:00 04.03.2021
 Исп. ГУ ЦУКС МЧС по Краснодарскому краю
 Н.С. Скубий, тел. 3220-5507
 Использовались АИУС РСЧС

2 km

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КОМПЛЕКСУ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОЯВЛЕНИЙ
 НА ТЕРРИТОРИИ МО г. НОВОРОССИЙСКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 05.03.2021 г.)

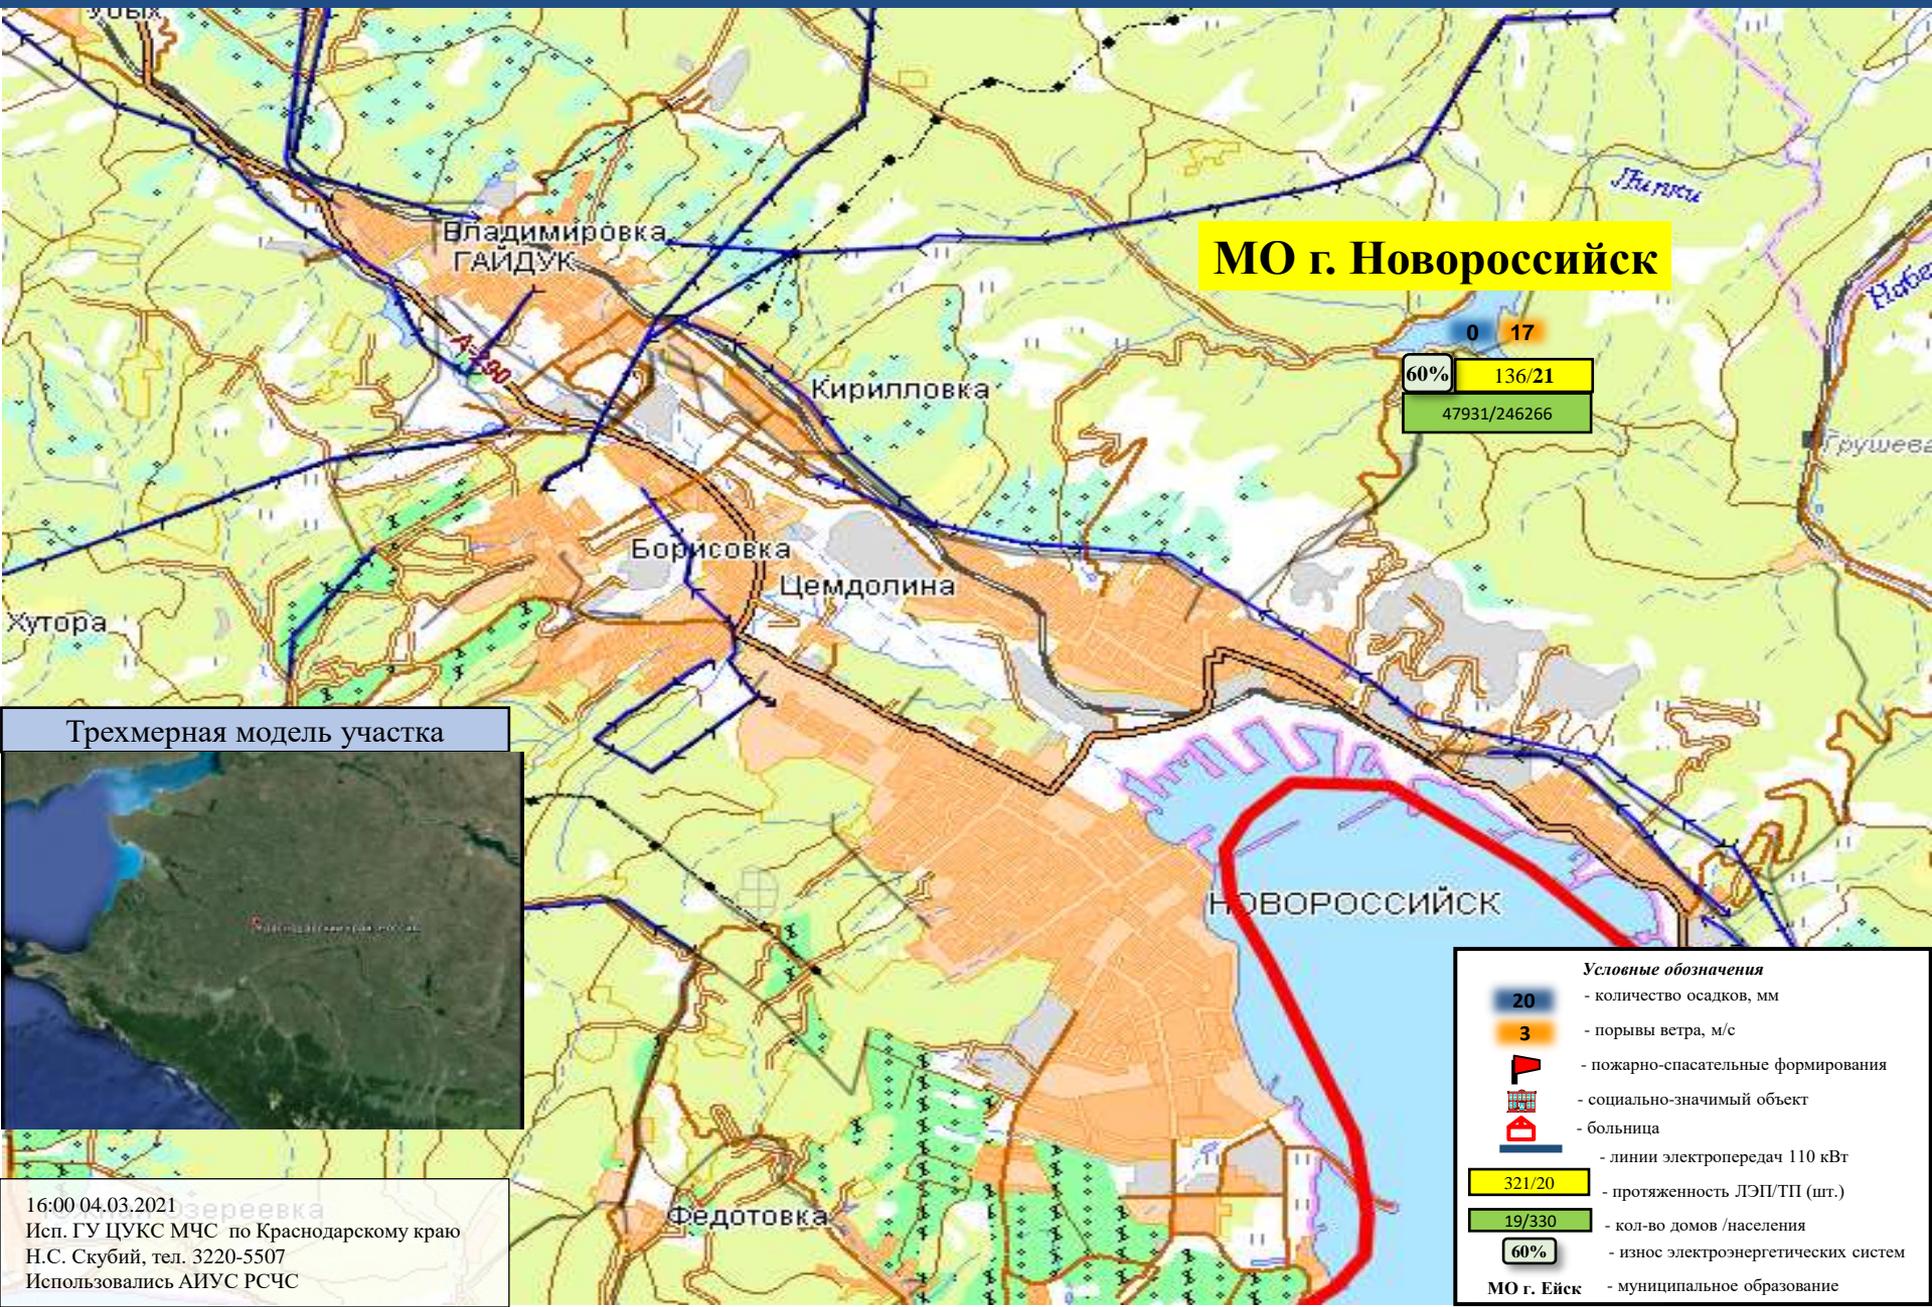


МО г. Новороссийск

60%
 136/21
 47931/246266


Условные обозначения	
20	- количество осадков, мм
3	- порывы ветра, м/с
	- пожарно-спасательные формирования
	- социально-значимый объект
	- больница
	- линии электропередач 110 кВТ
321/20	- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
19/330	- кол-во домов /населения
60%	- износ электроэнергетических систем
МО г. Ейск	- муниципальное образование

Трехмерная модель участка

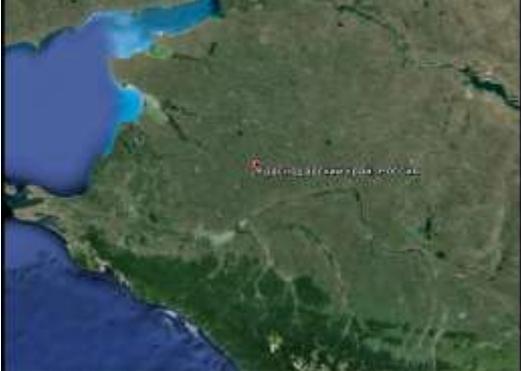


16:00 04.03.2021
 Исп. ГУ ЦУКС МЧС по Краснодарскому краю
 Н.С. Скубий, тел. 3220-5507
 Использовались АИУС РСЧС

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КОМПЛЕКСУ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОЯВЛЕНИЙ
 НА ТЕРРИТОРИИ МО г. ГЕЛЕНДЖИК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 05.03.2021 г.)

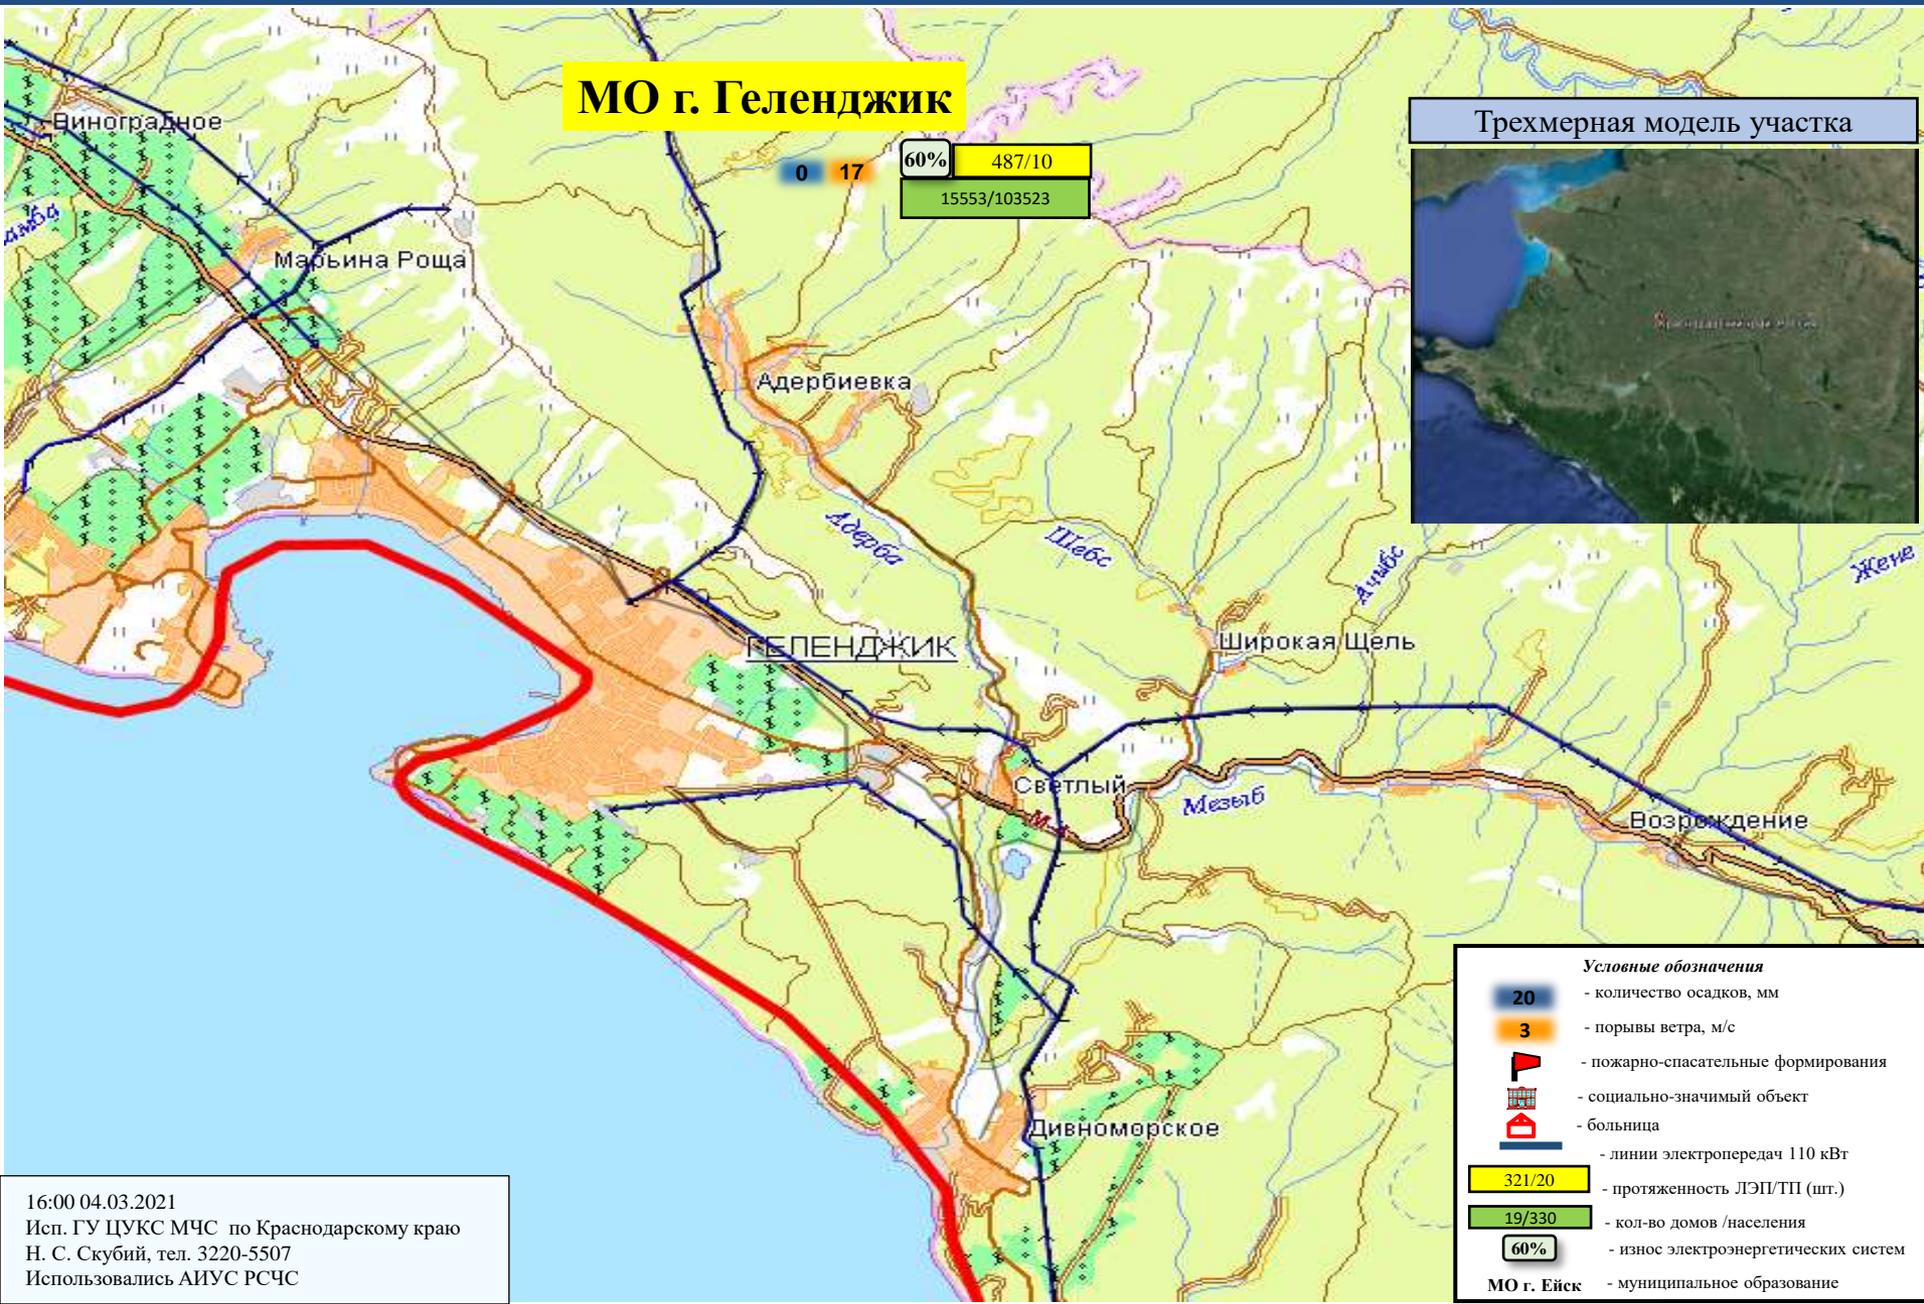

МО г. Геленджик

Трехмерная модель участка

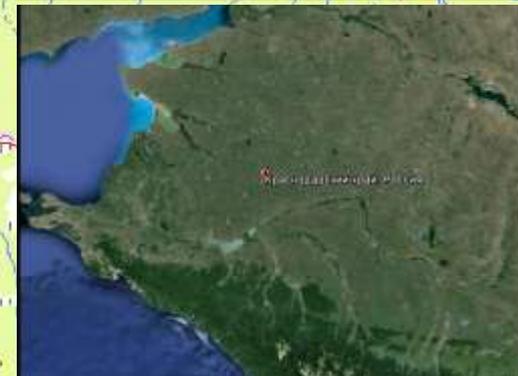


0 17
 60% 487/10
 15553/103523

- Условные обозначения**
- количество осадков, мм
 - порывы ветра, м/с
 - пожарно-спасательные формирования
 - социально-значимый объект
 - больница
 - линии электропередач 110 кВт
 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
 - кол-во домов /населения
 - износе электроэнергетических систем
 - МО г. Ейск - муниципальное образование


16:00 04.03.2021
 Исп. ГУ ЦУКС МЧС по Краснодарскому краю
 Н. С. Скубий, тел. 3220-5507
 Использовались АИУС РСЧС

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КОМПЛЕКСУ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОЯВЛЕНИЙ
 НА ТЕРРИТОРИИ МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 05.03.2021 г.)

МО Туапсинский район

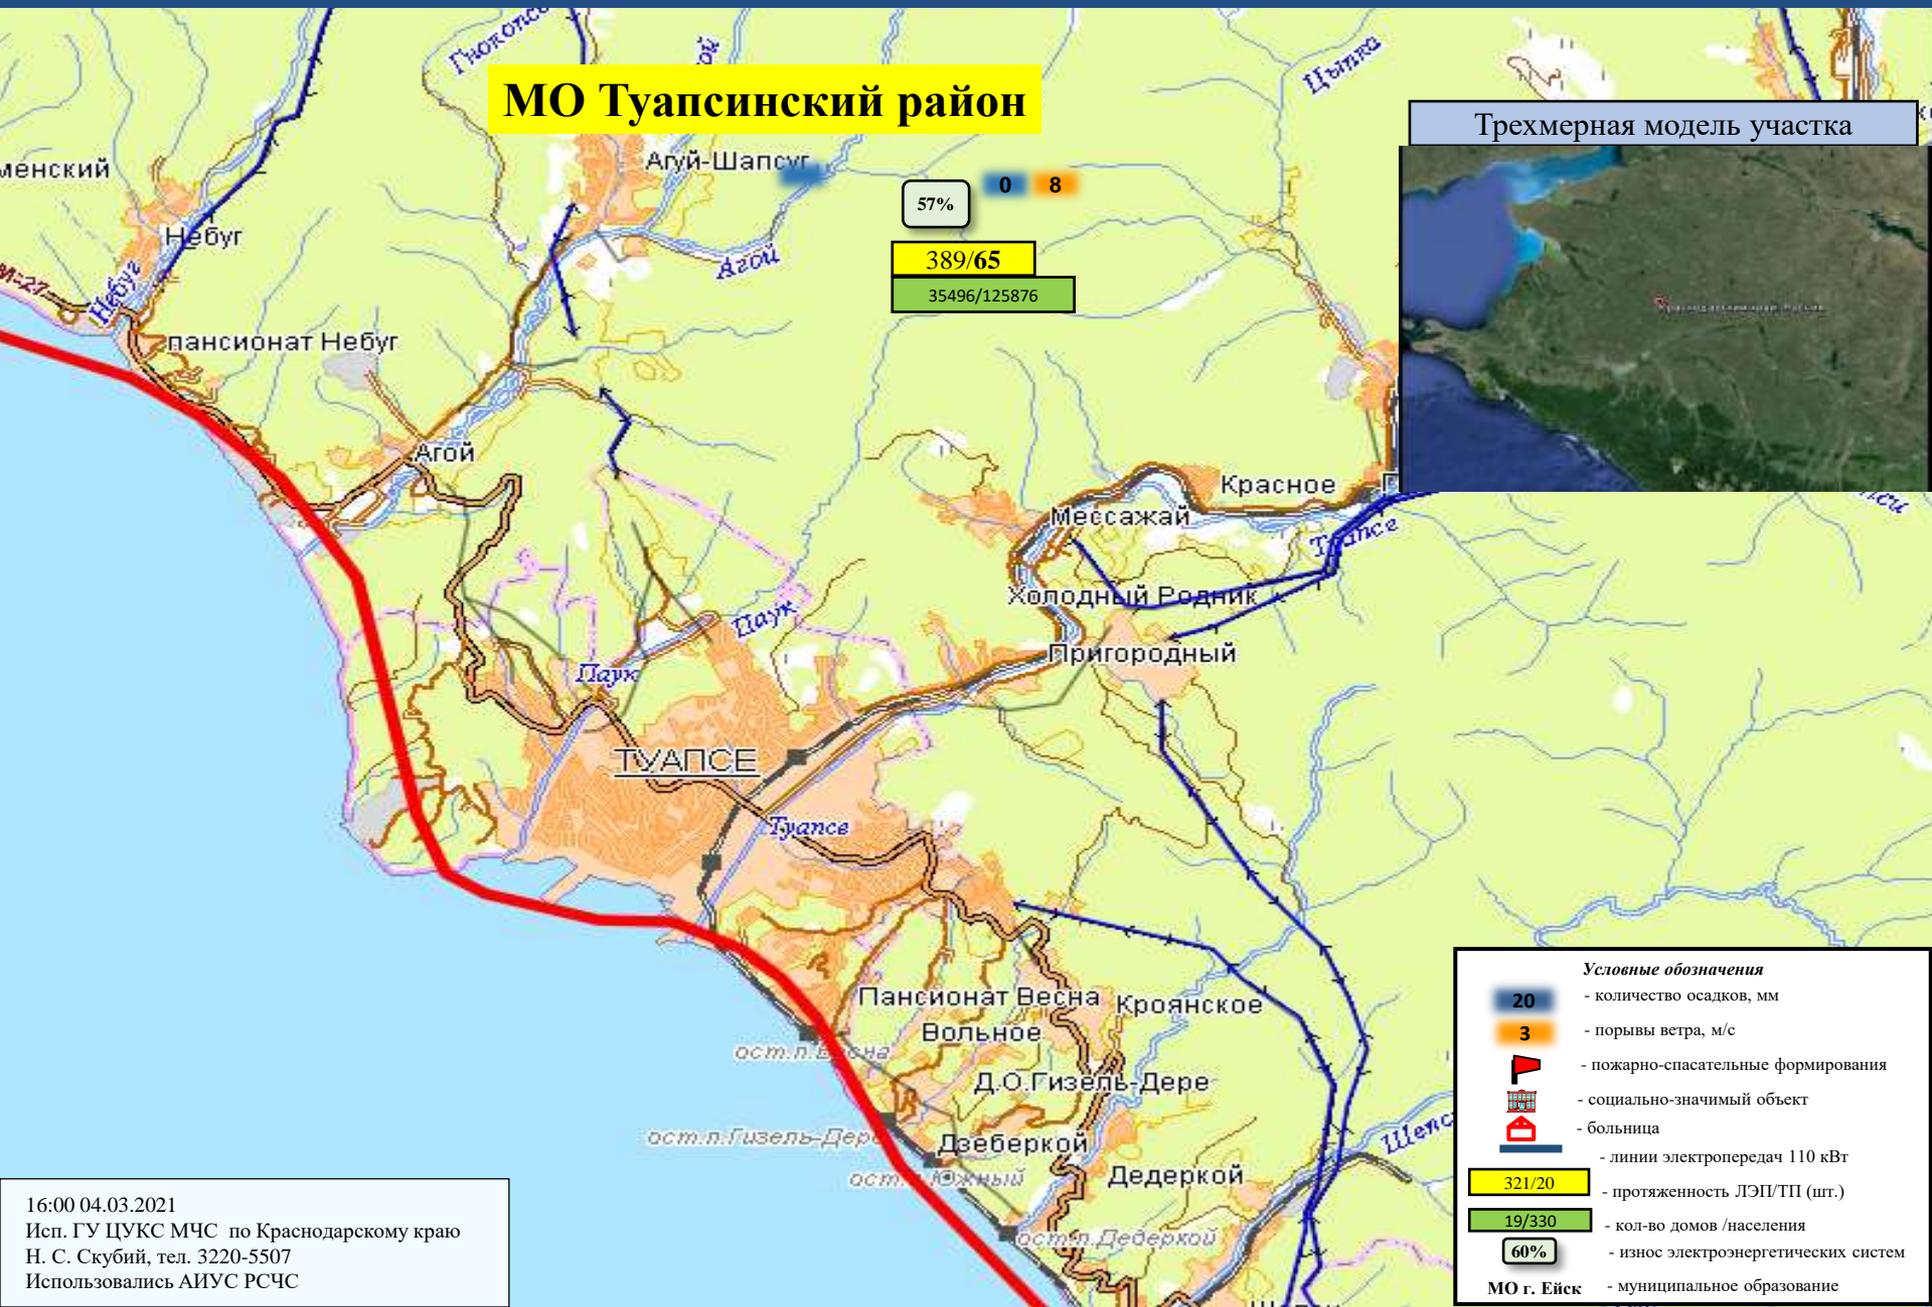

57%
 389/65
 35496/125876

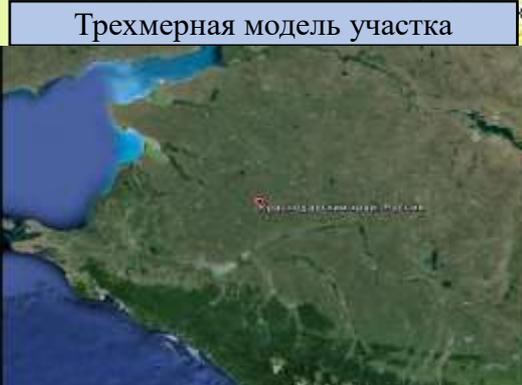

- Условные обозначения**
- количество осадков, мм
 - порывы ветра, м/с
 - пожарно-спасательные формирования
 - социально-значимый объект
 - больница
 - линии электропередач 110 кВТ
 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
 - кол-во домов /населения
 - износ электроэнергетических систем
 - МО г. Ейск - муниципальное образование


16:00 04.03.2021
 Исп. ГУ ЦУКС МЧС по Краснодарскому краю
 Н. С. Скубий, тел. 3220-5507
 Использовались АИУС РСЧС

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КОМПЛЕКСУ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОЯВЛЕНИЙ
 НА ТЕРРИТОРИИ МО г. СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 05.03.2021 г.)



МО г. Сочи

0 8 62% 6357/19
 50 362 497 806

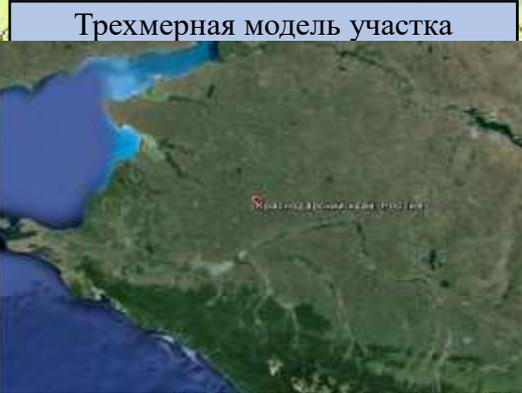

- Условные обозначения**
- количество осадков, мм
 - порывы ветра, м/с
 - пожарно-спасательные формирования
 - социально-значимый объект
 - больница
 - линии электропередач 110 кВт
 - протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
 - кол-во домов /населения
 - износ электроэнергетических систем
 - МО г. Ейск** - муниципальное образование

16:00 04.03.2021
 Исп. ГУ ЦУКС МЧС по Краснодарскому краю
 Н. С. Скубий, тел. 3220-5507
 Использовались АИУС РСЧС